



АР5 исп. 08

Адресный расширитель



Оглавление

1	Назначение.....	6
2	Технические характеристики	6
3	Конструкция.....	8
4	Комплект поставки	9
5	Описание, индикация, монтаж, подключение	10
5.1.	Индикация, клеммы подключения.....	10
5.2.	Подключение безадресных ШС.....	11
5.2.1	Подключение извещателей и оконечных резисторов на шлейфах без питания	11
5.2.1.1	<i>Подключение двух извещателей с раздельной идентификацией сработки</i>	12
5.2.1.2	<i>Подключение нескольких извещателей с различением сработки 1-го или 2-х и более извещателей (“Пожар 1”, “Пожар 2”).</i>	13
5.2.1.3	<i>Одновременное подключение в один шлейф и НР и НЗ извещателей.</i>	14
5.2.1.4	<i>Подключение извещателей без контроля линии связи.</i>	15
5.2.2	Подключение извещателей и оконечных элементов ШС 3.....	15
5.2.3	Подключение извещателей (“четырёхпроводная” схема).....	16
5.2.4	Рекомендации по подключению извещателей с датчиком вскрытия	17
5.2.5	Подключение контактора Touch Memory (ШС 5).....	18
5.2.6	Подключение индикаторного светодиода (ШС 3).....	19
5.2.7	Подключение в один шлейф светового оповещателя (“ВЫХОД”).....	19
6	Работа.....	20
6.1.	Присвоение адреса	20
6.2.	Настройка режима работы ШС.....	20
6.3.	Настройка скорости измерения	22
7	Проверка работоспособности.....	22
8	Техническое обслуживание.....	23
9	Текущий ремонт	24
10	Хранение, транспортирование и утилизация.....	24
11	Гарантии изготовителя и сведения об изготовителе.....	24
12	Сведения о рекламациях.....	25
13	Приложение. Длина кабелей ШС.....	26

14	Приложение. Цветовая маркировка резисторов из комплекта поставки.....	28
15	Редакции документов.....	28

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на адресный расширитель AP5 исп.08 (далее AP5), входящий в состав интегрированной системы безопасности ИСБ «ИНДИГИРКА» (далее ИСБ).

Внимание! Все работы, связанные с монтажом, наладкой и эксплуатацией настоящего устройства, должны осуществлять лица, имеющие допуск на обслуживание установок до 1000 В, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящий документ.

Внимание! При подключении извещателя к шлейфу сигнализации соблюдать полярность подключения контактов. Не допускается попадание напряжения питания постоянного (переменного) тока, превышающее значение 40 В на клеммы извещателей.

Внимание! Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при обесточенных устройствах.

В руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения:

АР	адресный расширитель
АШ	адресный шлейф
АУ	адресные устройства
БП	блок питания (внешний) постоянного тока
БЦП	блок центральный процессорный
ИО	извещатель охранный
ИП	извещатель пожарный
ИСБ	интегрированная система безопасности
КЗ	короткое замыкание
НЗ	нормально-замкнутые контакты (извещателя)
НР	нормально-разомкнутые контакты (извещателя)
ШС	шлейф сигнализации

1 Назначение

Адресный расширитель AP5 исп.08 применяется в составе "Р-08 адресной подсистемы для промышленных объектов", предназначен для подключения в ШС безадресных извещателей (ИП, ИО) с выходом типа «сухой контакт» или аналогичными, а также безадресных токопотребляющих извещателей (ИП, ИО), питаемых от шлейфа.

AP5 исп.08 входит в состав интегрированной системы безопасности (ИСБ) «ИНДИГИРКА» (НЛВТ.425513.111 ТУ) и подключается к АШ БЦП исп. 7, исп.7-1, БЦП исп.7У, исп.7-1У или адресных контроллеров КА2 исп.08, исп.08-1, а также сетевых контроллеров адресных устройств СКАУ-01 исп. 1 и СКАУ-01 исп. 2.

В AP5 предусмотрено подключение контактора Touch Memory или считывателя с интерфейсом типа Touch Memory (к ШС 5) и внешнего светодиодного индикатора (к ШС 3). В качестве считывателя Touch Memory может быть использован считыватель "Парсек" с интерфейсом Touch Memory.

Дополнительно, AP5 обеспечивает функцию изолятора короткого замыкания на АШ (содержит МКЗ) за счет наличия в нем управляемого ключа.

Имеется возможность с помощью безадресных ШС 1,2,4,5 (см. п. 5.2.7) контролировать цепь постоянно включенного оповещателя (табло "ВЫХОД"), с контролем цепи оповещателя на обрыв и на наличие напряжения питания. Короткое замыкание должно обрабатываться защитой блока питания.

2 Технические характеристики

Табл. 1 Основные технические характеристики AP5

№	Параметр	Значение	Примечание
1	Диапазон значений напряжений питания, В	(10...40)	по АШ
2	Ток потребления, максимальное значение, мА, включая:		
	- в режиме «ШС 3 включен»(или при включенном индикаторе)	3	
	- в режиме «ШС 3 отключен»	0,2	
3	Максимальное количество AP5 в (адресном) АШ	255 ¹	
4	Количество безадресных ШС	5	
5	Максимальное (активное) сопротивление проводов безадресного ШС, Ом	100	
6	Минимальное сопротивление изоляции проводов безадресного ШС, кОм	20	
7	Максимальный ток безадресного ШС, не более, мА:		

¹ Для более точного расчета количества AP5 – необходимо воспользоваться калькулятором "Rubicalc".

	- для ШС 1,2,4,5	5	
	- для ШС 3 (в режиме индикации)	3	
	- для ШС 3 в режиме покоя (ток обрыва)	1	
8	Максимальное напряжение безадресного ШС, не более, В, включая:		
	- для ШС 1,2,4,5;	5	
	- для ШС 3.	18	
9	Максимальная емкость безадресного ШС, нФ:		
	- ШС 3;	5	
	- ШС 5 в режиме использования контактора <u>Touch Memory</u> ;	0,5	
	<u>ШС 1,2,4 при быстром измерении</u>		
	- в режиме удвоения;	5	
	- без удвоения;	20	
	<u>ШС 1,2,4,5 при медленном измерении</u>		
	- в режиме удвоения;	30	
10	Номинальное значение времени срабатывания AP5 при нарушении безадресного шлейфа (может дистанционно настраиваться), с		
	- по умолчанию;	0,2	
	- диапазон изменения (настройки).	(0.05 ... 3)	
11	Время выхода на рабочий режим после включения питания, не более, с	200	
12	Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96	IP30	
13	Диапазон рабочих температур, °C	(-40 ... +60)	
14	Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха (максимальное значение соответствует температуре +25°C, без конденсации влаги)	0...93%	
15	Габаритные размеры, мм	98x58x32	
16	Масса, кг, не более	0,050	

Примечание: по умолчанию AP5 настроен на работу в режиме быстрых измерений. При необходимости переключить его в медленный режим, обращайтесь к представителю производителя. ШС 5 (ШС 4, если ШС5 в режиме использования контактора Touch Memory) всегда способен работать с большой емкостью шлейфа.

Для справки: 1нф примерно соответствует 20 м типичного кабеля.

3 Конструкция

Адресный расширитель выполнен в пластмассовом разъемном корпусе (см. Рис. 1, Рис. 2) и состоит из крышки и основания корпуса. Крышка и основание корпуса соединяются с помощью выступов (защелки крепления). В крышке корпуса установлен светодиодный двухцветный индикатор.

На плате размещены электронные компоненты устройства, включая датчик вскрытия корпуса (микропереключатель), светодиод индикации (HL1) и клеммы подключения шлейфов.

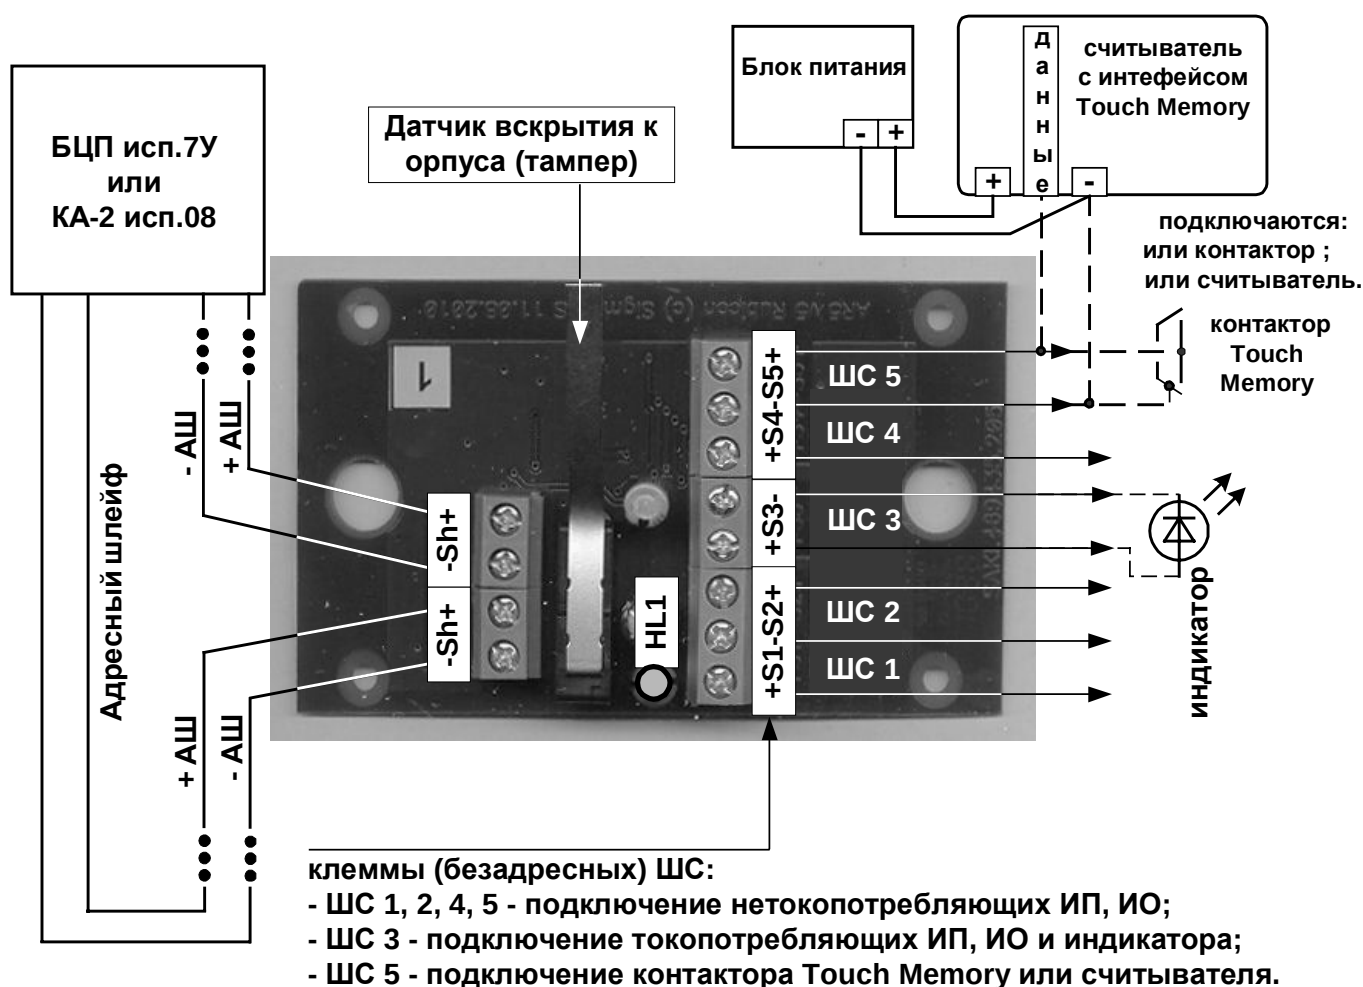


Рис. 1 Внешний вид, расположение элементов, подключение

В корпусе предусмотрены два отверстия для крепления устройства шурупами к поверхности, на которой он устанавливается.

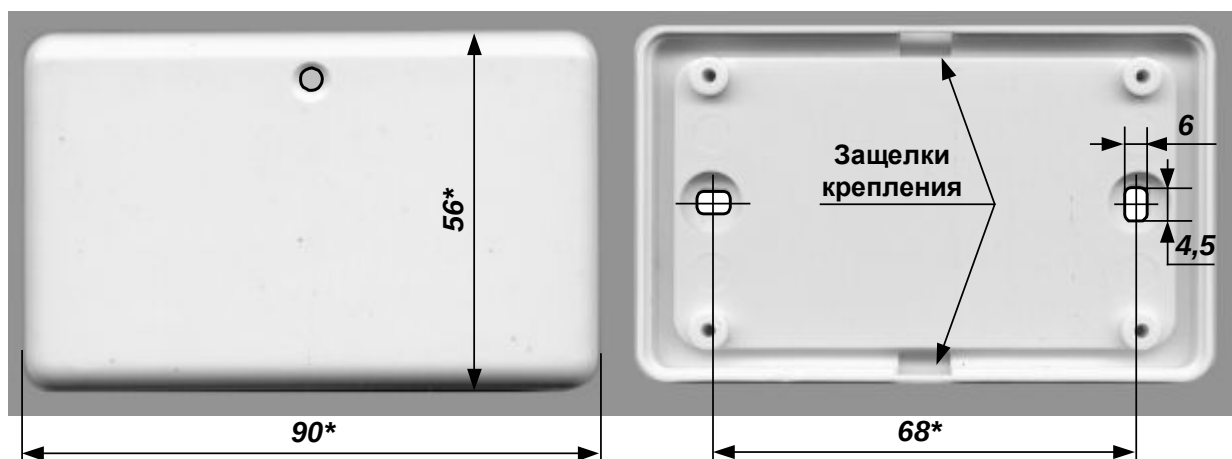


Рис. 2 Габаритные и присоединительные размеры корпуса AP5

4 Комплект поставки

Комплект поставки AP5 приведен в Табл. 2.

Табл. 2 Комплект поставки AP5

Обозначение	Наименование и условное обозначение	Кол. Шт/Экз	Примечание
НЛВТ.425641.108-01	Адресный расширитель AP5	1	
	Конденсатор типа К73-17- 63В 0,22 мкФ 20%	1	
	Резисторы для безадресного ШС ₂		
	Резистор типа С2-23-0,125 в диапазоне номиналов (470 ... 620) Ом; ± 1% или ± 5%	4	
	Резистор типа С2-23-0,125 125 в диапазоне номиналов (4к3 ... 12к) Ом; ± 1% или ± 5%	4	
НЛВТ.425641.108-01 ПС	Адресный расширитель AP5 Паспорт	1 экз.	На партию устройств в упаковке
НЛВТ.425641.108-01 РЭ	Адресный расширитель AP5 Руководство по эксплуатации	1 экз.*	Настоящий документ, на 5 – 10 устройств

Примечание *) По требованию заказчика. Документ содержится на сайте <http://www.sigma-is.ru>

Цветовая маркировка резисторов приведена в Приложение. Цветовая маркировка резисторов из комплекта поставки.

Резисторы из комплекта поставки обеспечивают подключение извещателей к двум безадресным ШС по Рис. Схема 3 или Рис. Схема 4 вариант «б» – одного извещателя с НЗ (НР) контактами с контролем шлейфа.

5 Описание, индикация, монтаж, подключение

AP5 подключаются в АШ (см. Рис. 1, Табл. 4) и используются совместно с БЦП исп. 7, исп.7-1, БЦП исп.7У, исп.7-1У или КА-2 исп.08.

Все работы по монтажу и подключению необходимо проводить при обесточенных устройствах.

5.1. Индикация, клеммы подключения

AP5 имеет один светодиодный индикатор красного цвета, индикация приведена в Табл. 3.

Назначение клемм подключения приведено в Табл. 4.

Табл. 3 Индикация HL1

Индикация HL1	Состояние AP5
редкие (раз в 5..20сек) вспышки, красное свечение	Дежурный режим. Обмен данными по АШ
“мигающее”(~10 раз в секунду, практически <u>непрерывное</u>) красное свечение	Пожар, Тревога. Передача тревожного извещения.

Табл. 4 Назначение клемм на плате AP5

Клеммный блок XT1		
1	+Sh	Плюсовая клемма АШ
2	-Sh	Минусовая клемма АШ
3	+Sh	Плюсовая клемма АШ
4	-Sh	Минусовая клемма АШ
Клеммы ШС		
1	+S1	Плюсовая клемма ШС 1
2	-	Минусовая клемма ШС 1 и 2
3	S2+	Плюсовая клемма ШС 2
4	+S3	Плюсовая клемма ШС 3 (возможно подключение внешнего светодиодного индикатора – <u>анод светодиода</u>). Возможно подключение к ШС 3 токопотребляющих извеща-

		телей
5	S3-	Минусовая клемма ШС 3 (возможно подключение внешнего светодиодного индикатора – <u>катод светодиода</u>) Возможно подключение к ШС 3 токопотребляющих извещателей
6	+S4	Плюсовая клемма ШС 4
7	-	Минусовая клемма ШС 4 и 5 (возможно подключение контактора Touch Memory к ШС 5 – “D-“ контактора)
8	S5+	Плюсовая клемма ШС 5 (возможно подключение контактора Touch Memory к ШС 5 – “D+“ контактора)

5.2. Подключение безадресных ШС

К безадресному ШС AP5 могут быть подключены пожарные и охранные извещатели, а также технологические датчики с нормально разомкнутыми (НР) и нормально замкнутыми (НЗ) контактами.

ШС 1,2,4,5 предназначены для подключения извещателей с выходом типа «сухой контакт» или «открытый коллектор» без токопотребления.

ШС 3 предназначен для подключения извещателей с выходом типа «сухой контакт» (нормально разомкнутые контакты) и токопотребляющих извещателей (с питанием по шлейфу), а также для подключения светодиодного индикатора.

Шлейф 5 помимо подключения извещателей допускает подключение контактора Touch Memory.

5.2.1 Подключение извещателей и оконечных резисторов на шлейфах без питания

AP5 позволяет различать срабатывание 2-х извещателей в каждом шлейфе и обеспечивает контроль ШС на обрыв и короткое замыкание. На рисунках, приведенных ниже, показаны различные варианты подключения извещателей.

Тип подключаемых устройств и способ подключения выбирается с помощью меню управления БЦП (см. Руководство по Эксплуатации БЦП). При использовании иных управляющих приборов или тонкой настройке может понадобиться ручная установка параметров режима работы AP5 с помощью технологического меню управления, за подробностями обращайтесь к представителю производителя.

К AP5 прилагаются резисторы точности 1% (или 5%), хотя во всех схемах допускается использование резисторов с точностью 5% (с незначительным снижением помехоустойчивости). Многие схемы включения допускают еще более широкие пределы изменения сопротивления резисторов (см. Табл. 6, Табл. 5).

При подключении AP5 к БЦП происходит автоматическая синхронизация настроек, в процессе которой задаются следующие режимы работы шлейфов:

- Шлейф 1,2,4,5 - 1 извещатель с НР контактами без контроля целостности линии связи;
- Шлейф 3 - отключен.

5.2.1.1 Подключение двух извещателей с раздельной идентификацией сработки

Возможно как последовательное (Рис. Схема 1) так и параллельное (Рис. Схема 2) подключение извещателей. Мы рекомендуем использовать параллельное подключение для нормально-разомкнутых извещателей, и последовательное для нормально-замкнутых. В противном случае возможна ложная индикация состояния тревога при повреждении шлейфа между извещателями.

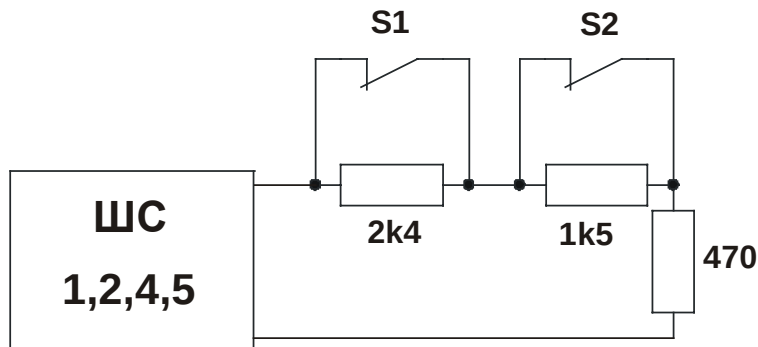


Рис. Схема 1. Последовательное подключение 2-х извещателей с НЗ контактами.

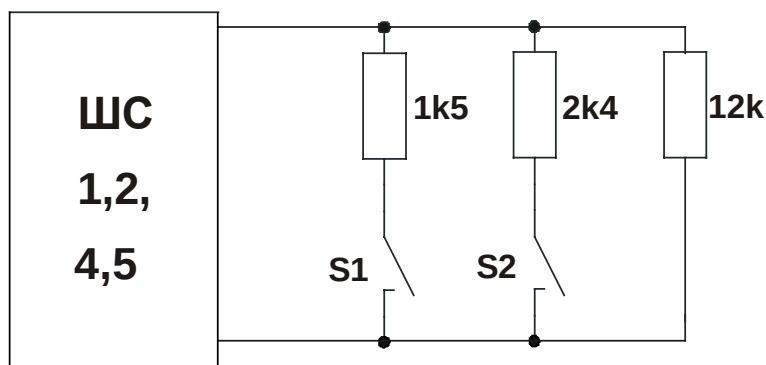


Рис. Схема 2. Параллельное подключение 2-х извещателей с НР контактами.

Для повышения устойчивости к электромагнитным помехам следует подключать только один (первый) извещатель (как указано на Рис. Схема 3 или Рис. Схема 4 и соответственно изменить настройки).

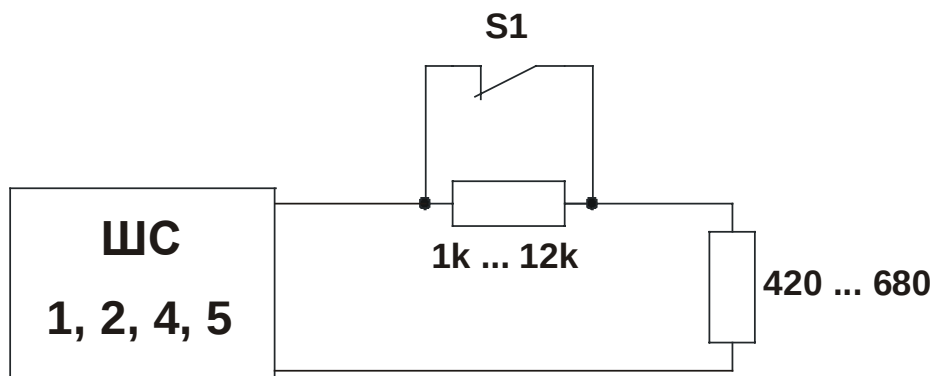


Рис. Схема 3. Последовательное подключение 1-го извещателя с НЗ контактами.

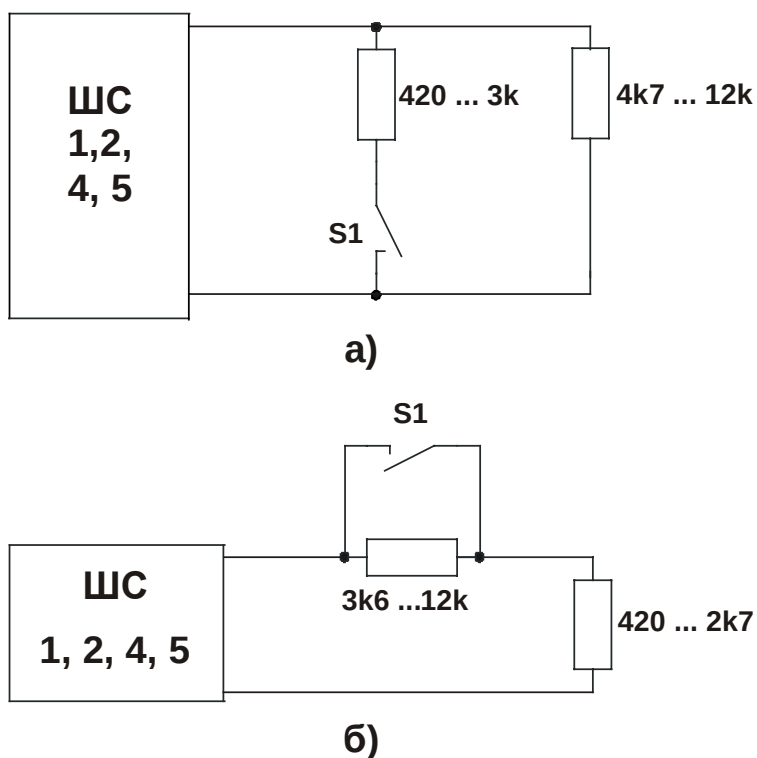


Рис. Схема 4. а) Параллельное подключение 1-го извещателя с НР контактами. б) Последовательное подключение 1-го извещателя с НР контактами.

5.2.1.2 Подключение нескольких извещателей с различием сработки 1-го или 2-х и более извещателей (“Пожар 1”, “Пожар 2”).

При необходимости подключить увеличенное количество неадресных извещателей, возможно применение схем Рис. Схема 5 или Рис. Схема 6. При этом система будет различать сигнал от 1 и от 2-х и более извещателей, но не будет идентифицировать конкретно сработавший извещатель. В этих схемах допускается устанавливать неограниченное количество извещателей, при условии, что суммарное сопротивление

нормально замкнутых извещателей или суммарная утечка нормально разомкнутых извещателей не превышают допустимые для шлейфа значения. Однако, не рекомендуется установка более **6-ти НР** извещателей или более **8-ми НЗ** извещателей, поскольку при одновременной сработке большого числа извещателей возможна ложная индикация повреждения шлейфа, что затруднит техническое обслуживание системы.

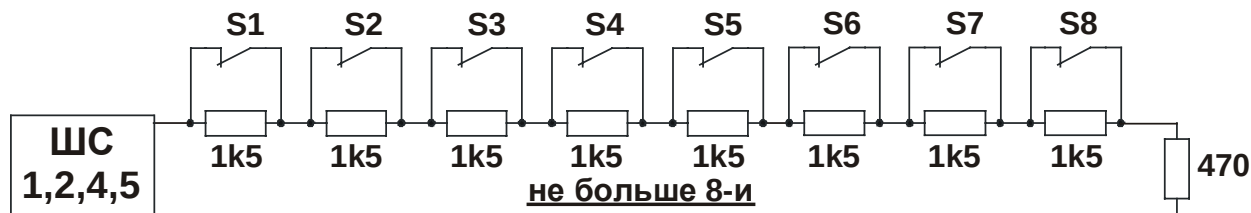


Рис. Схема 5. Последовательное подключение нескольких НЗ извещателей.

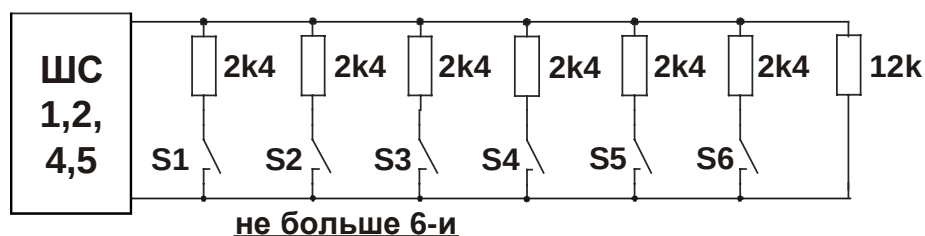


Рис. Схема 6. Параллельное подключение нескольких НР извещателей.

5.2.1.3 Одновременное подключение в один шлейф и НР и НЗ извещателей.

При необходимости использовать в одном шлейфе (подключенные к одной паре проводов) и НЗ и НР извещатели, возможно применение схемы Рис. Схема 7, однако при таком подключении система не сможет различить срабатывание 1-го и 2-ух извещателей. НР и НЗ извещатели будут индицироваться как разные извещатели, однако при одновременном срабатывании и НЗ и НР извещателей индицироваться будет только один из них - тот, который расположен на шлейфе ближе к АР-5. На рисунке S1-1 имеет приоритет над S2-1, а тот, в свою очередь, над S1-2. НР и НЗ извещатели могут располагаться в любом порядке. В такой схеме допускается включение неограниченного количества как НЗ, так и НР извещателей, однако при одновременной сработке более 3-х однотипных извещателей после сброса возможна ложная индикация повреждения шлейфа, что затруднит техническое обслуживание системы.

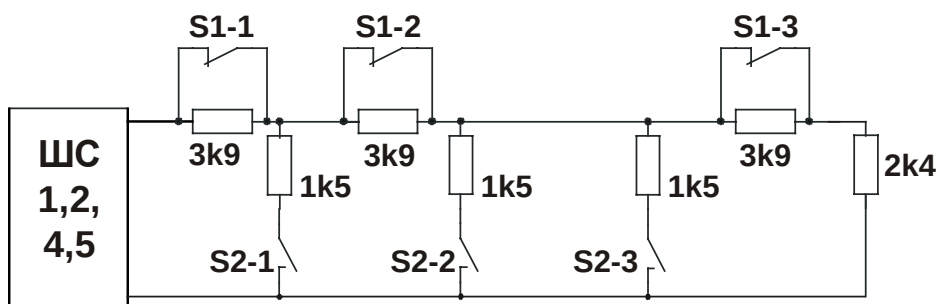


Рис. Схема 7. Параллельно-последовательное подключение и НЗ и НР извещателей.

5.2.1.4 Подключение извещателей без контроля линии связи.

В случае установки AP5 непосредственно в корпусе извещателя и подключения непосредственно на клеммы извещателя (при отсутствии соединительной линии связи) можно исключить резисторы контроля целостности шлейфа (Рис. Схема 8, Рис. Схема 9). Такое подключение рекомендуется применять только для технологических датчиков.

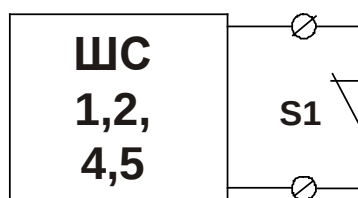


Рис. Схема 8. Подключение извещателя с НЗ контактами без контроля целостности линии связи.

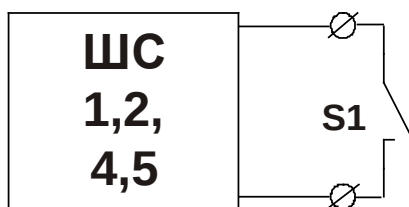


Рис. Схема 9. Подключение извещателя с НР контактами без контроля целостности линии связи.

5.2.2 Подключение извещателей и оконечных элементов ШС 3

К безадресному ШС 3 могут быть подключены пожарные и охранные извещатели, а также технологические датчики с нормально разомкнутыми (НР) контактами.

AP5 обеспечивает контроль ШС на обрыв и короткое замыкание. На рисунках, приведенных ниже, показано подключение извещателей.

При тонкой настройке может понадобиться ручная установка параметров режима работы AP5 с помощью технологического меню управления, за подробностями обращайтесь к представителю производителя.

Режим работы ШС (с контролем на обрыв и КЗ) с использованием как извещателей типа “сухие контакты”, так и токопотребляющих извещателей :

Подключаемые извещатели выдают тревожное извещение “Пожар 1” (“Тревога 1») при сработке одного извещателя, и “Пожар 2” (“Тревога 2») при сработке двух извещателей, подключенных к безадресному ШС – см. Рис. Схема 10. Подключение извещателей ШС 3., Табл. 5 Значение резистора R по вариантам подключения .

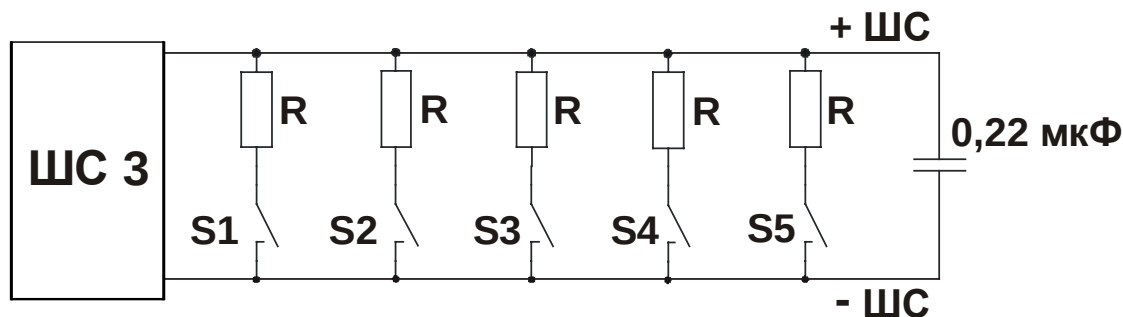


Рис. Схема 10. Подключение извещателей ШС 3.

Табл. 5 Значение резистора R по вариантам подключения

Тип извещателя	Значение R
Извещатель “сухие контакты”, или токопотребляющий с напряжением «в пожаре» менее 2 В.	$3\text{к}3 \pm 5\%$
Извещатель токопотребляющий с минимальным напряжением «в пожаре» более 3 В , например ИП212-85	$2\text{к}2 \pm 5\%$

Примечания:

1. Для других типов (марок) извещателей сопротивление следует подбирать экспериментально. Можно обратиться за помощью к производителю.
2. В случае использования извещателей типа “сухие контакты” или аналогичных - не рекомендуется использовать более 5 извещателей, поскольку при одновременной сработке более 5 извещателей возможна ошибочная индикация "короткое замыкание".

Внимание. Токопотребляющие извещатели (с питанием по шлейфу) необходимо подключать с соблюдением полярности.

5.2.3 Подключение извещателей (“четырёхпроводная” схема)

Допускается применять извещатели, требующие отдельного питания 12 или 24 В, такое питание необходимо обеспечить от внешнего источника питания.

Не допускается использование шлейфов АР5 или адресного шлейфа для питания таких извещателей.

Если извещатель не имеет гальванической развязки цепей питания и выходных контактов (например, имеет выходные контакты типа «открытый коллектор»), такие из-

вещатели можно использовать только в шлейфах 1,2,4,5 (без питания по шлейфу), при этом допускается соединять минусовой провод выходных контактов извещателя (он нередко соединен с минусовым проводом питания извещателя) с минусовым проводом источника питания БЦП.

Не допускается прямое или косвенное соединение цепей «минус» шлейфа 3 и шлейфов 1,2,4,5.

5.2.4 Рекомендации по подключению извещателей с датчиком вскрытия

При подключении НЗ извещателя, имеющего встроенный НЗ датчик вскрытия, удобно использовать клеммы датчика вскрытия для подключения резисторов, так что датчик вскрытия будет обеспечивать разрыв шлейфа (индикация «повреждение») при вскрытии корпуса. На Рис. 3 приведен пример монтажа охранного нормально-замкнутого извещателя с отдельными клеммами сигналов вскрытия корпуса и тревоги. В такой схеме сигнал от датчика вскрытия индицируется как второй извещатель.

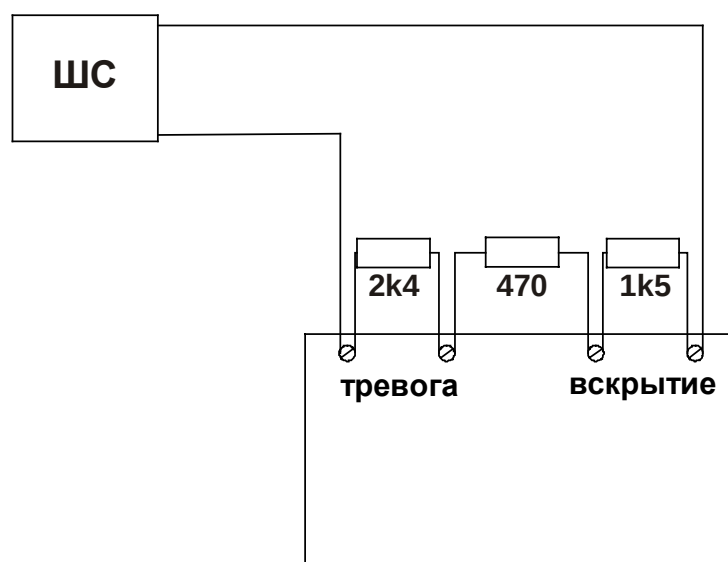


Рис. 3 Пример подключения в шлейф извещателя с отдельными клеммами датчика вскрытия и сигнала тревоги.

Возможно аналогичное подключение двух извещателей (Рис. 4), однако в таком случае сигнал от датчиков вскрытия будет индироваться как повреждение (обрыв) шлейфа, что затруднит диагностику повреждений при эксплуатации системы.

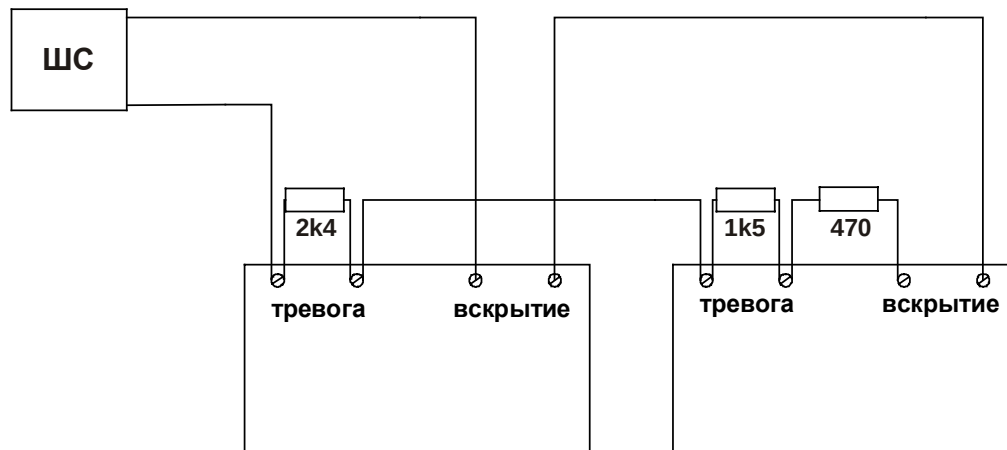


Рис. 4 Пример подключения в шлейф двух извещателей с отдельными клеммами датчика вскрытия и сигнала тревоги.

5.2.5 Подключение контактора Touch Memory (ШС 5)

Контактор “Touch Memory” (считывателя) подключается в ШС 5, центральный контакт на “+” ШС 5, кольцо на общий провод. При подключении – строго соблюдать полярность.

При подключении считывателя “минус” блока питания соединить с “минусом” ШС5.

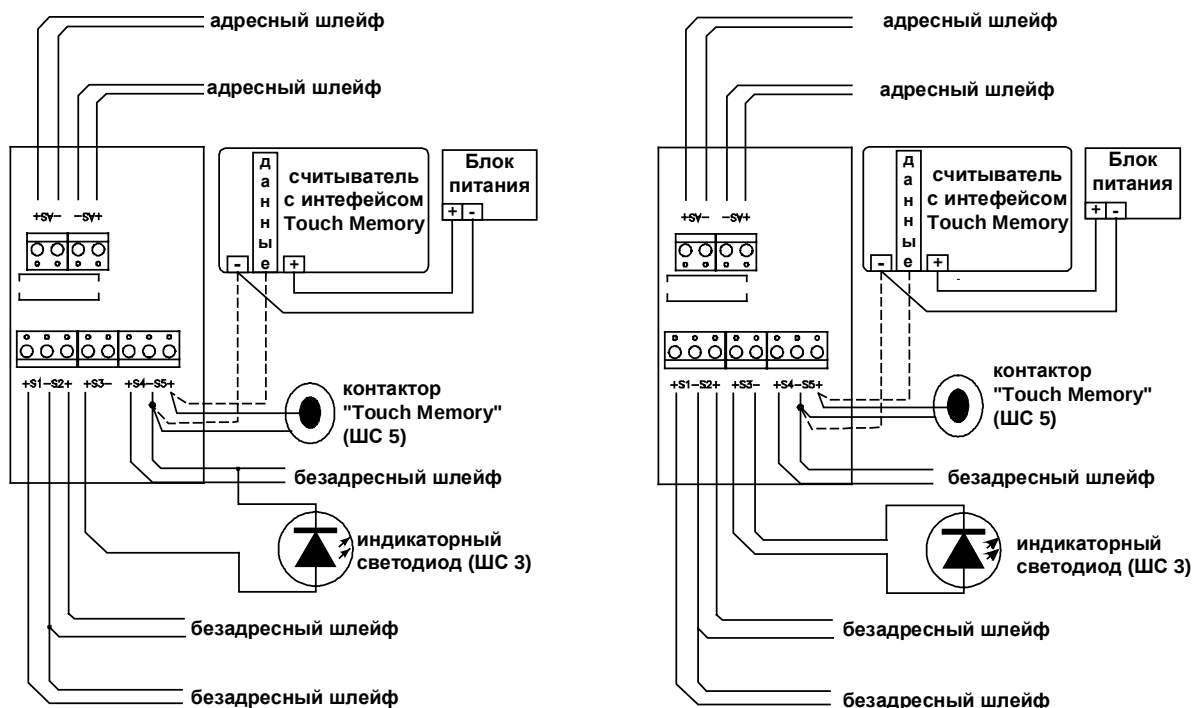


Рис. 5 Подключение контактора (считывателя – пунктиром) “Touch Memory” и индикаторного светодиода.

5.2.6 Подключение индикаторного светодиода (ШС 3)

Если шлейф 3 сконфигурирован как «индикация» к нему можно подключить светодиод для дополнительной выносной индикации (подробности см. РЭ БЦП и Табл. 7 Режимы работы ШС 3).

Внимание: при этом потребление AP5 такое же как и при включенном шлейфе 3 !

Допускается подключать катод светодиода как к минусовой клемме ш.3, так и к минусовой клемме ш.5, что может быть полезно, если используется светодиод, встроенный в контактор “Touch Memory”.

Допускается использовать как отдельный светодиод (без токоограничивающего резистора), так и светодиод со встроенным токоограничивающим резистором.

Допускается использование световых оповещателей и световых табло с номинальным напряжением 12 В и током потребления до 3 мА. При этом ток оповещателя будет ограничен величиной 3 мА и потому яркость свечения будет снижена пропорционально снижению тока от номинального. Применение световых табло и оповещателей с номинальным напряжением 24 В также допустимо, но напряжение питания будет ограничено величиной 18 В, что может дополнительно снизить яркость свечения.

5.2.7 Подключение в один шлейф светового оповещателя (“ВЫХОД”)

Имеется возможность с помощью безадресных ШС 1, 2, 4, 5 (см. Рис. 6) контролировать цепь постоянно включенного оповещателя (табло “ВЫХОД”), с контролем цепи оповещателя на обрыв и на наличие напряжения питания. Короткое замыкание должно обрабатываться защитой блока питания.

При конфигурировании необходимо в соответствующем ШС установить режим работы как 2 нормально замкнутых с контролем.

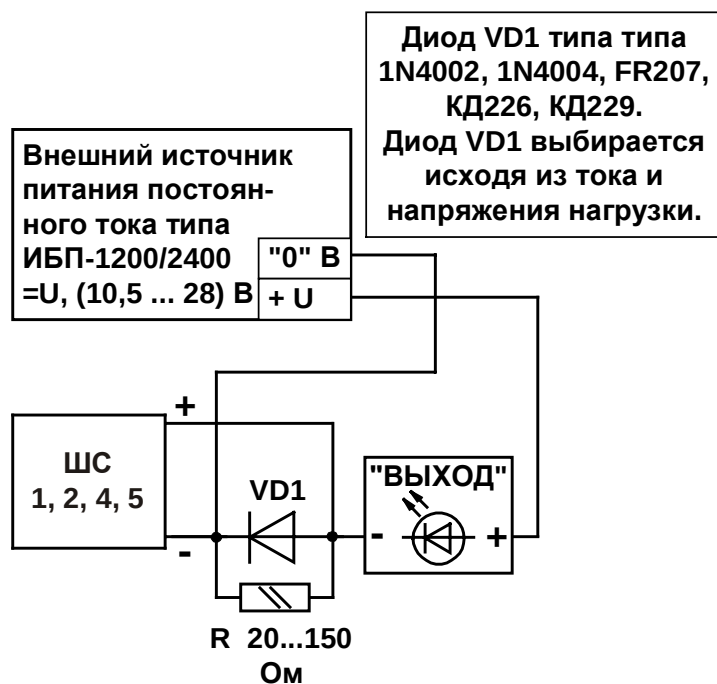


Рис. 6 Подключение светового оповещателя

Контроль осуществляется по факту протекания тока от нескольких мА. При подключении нескольких оповещателей параллельно состояние «Норма» будет отображаться, если исправна цепь подключения хотя бы одного оповещателя (поэтому согласно ТР в пожарных системах не допускается подключение более одного оповещателя).

В случае неисправности цепи оповещателя («Обрыв»), БЦП будет отображать «Неисправность» соответствующего ШС. В случае короткого замыкания цепи оповещателя, ограничение тока должно быть осуществлено блоком питания. В системе также будет отображено состояние «Обрыв».

6 Работа

После окончательного монтажа и подачи напряжения питания на устройства ИСБ для использования АР5 необходимо произвести присвоение адреса (см. пп 6.1) и настройку режима работы ШС в БЦП (см. Руководство по программированию, пп 6.2, 6.3).

6.1. Присвоение адреса

Адрес устройства (с конкретным зав. №) в АШ задается дистанционно и сохраняется в энергонезависимой памяти. Рекомендуются назначать адреса согласно проекту системы. При поставке заказчику адрес может быть задан произвольным числом в диапазоне (1 ... 255).

После монтажа и подключения возможно присутствие адресных устройств с одинаковыми адресами (адресные устройства - дублиеры). В этом случае необходимо произвести переназначение адреса одного из АУ-дублиров на отличный от уже имеющегося.

6.2. Настройка режима работы ШС

Для различных схем подключения шлейфов следует установить соответствующие настройки. При использовании БЦП для настройки параметров устройства следует применять меню выбора режима.

Возможные режимы работы (состояние ШС) приведены для ШС 1,2,3,4,5 в Табл. 6, Табл. 7 (термин «тревога» в таблицах применяется для обозначения как охранного так и пожарного извещения).

Табл. 6 Режимы шлейфов 1,2,3,4,5

Варианты подключения	Режимы работы (состояние ШС)
Рис. Схема 1. Последовательное подключение 2-х извещателей с НЗ контактами.	КЗ: до 120ом Норма: 360ом...0,9ком Тревога2: 1,3ком...2,21ком Тревога1: 2,37 ком...3,17ком Тревога1и2: 3,39ком...15ком Обрыв: свыше 19 ком

Рис. Схема 2. Параллельное подключение 2-х извещателей с НР контактами.	КЗ: до 120ом Тревога1и2: 360ом...1,03ком Тревога1: 1,17ком...1,53ком Тревога2: 1,7ком...3,1ком Норма: 3,7ком...15ком Обрыв: свыше 19 ком
Рис. Схема 3. Последовательное подключение 1-го извещателя с НЗ контактами.	КЗ: до 120ом Норма: 360ом...0,9ком Тревога1: 1,3ком...15ком Обрыв: свыше 19 ком
Рис. Схема 4. а) Параллельное подключение 1-го извещателя с НР контактами. б) Последовательное подключение 1-го извещателя с НР контактами.	КЗ: до 120ом Тревога1: 360ом... 3,1ком Норма: 3,7ком...15ком Обрыв: свыше 19 ком
Рис. Схема 5. Последовательное подключение нескольких НЗ извещателей.	КЗ: до 120ом Норма: 360ом...0,9ком Тревога1: 1,3ком...2,21ком Тревога1и2: 2,37ком...15ком Обрыв: свыше 19 ком
Рис. Схема 6. Параллельное подключение нескольких НР извещателей.	КЗ: до 120ом Тревога1и2: 360ом...1,53ком Тревога1: 1,7ком...3,1ком Норма: 3,7ком...15ком Обрыв: свыше 19 ком
Рис. Схема 7. Параллельно-последовательное подключение и НЗ и НР извещателей.	КЗ: до 120ом Тревога2: 360ом...1,56ком Норма: 2,02ком...2,67ком Тревога1: 3,35ком...15ком Обрыв: свыше 19 ком
Рис. Схема 8. Подключение извещателя с НЗ контактами без контроля целостности линии связи.	Тревога1: более 1,3ком Норма: менее 0,9ком
Рис. Схема 9. Подключение извещателя с НР контактами без контроля целостности линии связи.	Норма: более 3,7ком Тревога1: менее 3,1ком
Рис. Схема 10. Подключение извещателей ШС 3.	Только для шлейфа 3 КЗ: до 100 ом (активное) Тревога1: 2,8 ком...4 ком (активное) Тревога1 и 2 : 300 ом...2,2 ком (активное) Норма: свыше 5 ком (активное) Обрыв: емкость менее 0.01 мкФ
Подключение контактора таблеток iButton (touch-memory)	Только для шлейфа 5

Табл. 7 Режимы работы ШС 3

Режимы работы ШС (Варианты использования)
Шлейф используется для работы с извещателями.
Шлейф используется для выносного индикатора.
Шлейф не используется (экономия потребления).

6.3. Настройка скорости измерения

Параметр 79 в технологическом меню «опции» позволяет выбрать режим измерения – быстрый или медленный.

Режим	Параметр 79
Быстрый	128
Медленный	0

В быстром режиме все шлейфы измеряются одновременно, в медленном – поочередно, что приводит к вчетверо увеличенным относительно нормальных временам реакции на изменение состояния. Зато в медленном режиме допускается значительно большая емкость кабеля неадресного шлейфа.

По умолчанию AP5 конфигурируется в режим «быстрого» измерения.

7 Проверка работоспособности

При необходимости проведения проверки изделий до монтажа, необходимо подключить AP5 к адресному шлейфу БЦП в режиме «кольцо», шлейфы 1 и 2 подключить согласно схемы Последовательное подключение 2-х извещателей с НЗ контактами., шлейфы 4 и 5 согласно схемы . Параллельное подключение 2-х извещателей с НР контактами., шлейф 3 согласно Рис. Схема 10. Подключение извещателей ШС 3. затем проверить:

- в меню «конфигурация/устройства» наличие связи с изделием (установление связи происходит не позже чем через 90 сек после включения питания);
- сконфигурировать в БЦП режимы работы шлейфов в соответствии со схемами подключения (см. Руководство пользователя и администратора);
- проконтролировать индикацию состояний при имитации сработок извещателей, а также обрыв и короткое замыкание.

Для контроля качества кабельной сети можно использовать параметры измеренного сопротивления шлейфа (технологическое меню устройства/конфигурация/опции). Обратите внимание, их необходимо контролировать в состоянии всех извещателей «норма».

Параметр	описание
16	voltage 1
17	voltage 2
18	voltage 3
19	voltage 4
20	voltage 5

8 Техническое обслуживание

Техническое обслуживание устройств производят по планово-предупредительной системе, которая предусматривает годовое техническое обслуживание.

Работы по годовому техническому обслуживанию выполняются работником обслуживающей организации и включают:

- проверку внешнего состояния ;
- проверку надежности крепления клемм, состояние внешних монтажных проводов и кабелей;
- проверку параметров (сопротивления шлейфа и утечки) линий связи АШС и безадресных ШС;
- проверку состояния извещателей;
- проверку воспроизводимости измерений (параметры "Svoltage") относительно зафиксированных при пусконаладке системы с точностью 10%.

При проверке устройств – все подключения и отключения производить при отсутствии напряжения питания.

В случае обнаружения неисправностей следует обратиться в службу технической поддержки производителя - support@sigma-is.ru.

9 Текущий ремонт

Текущий ремонт осуществляется специализированными организациями по истечении гарантийного срока. Возможные неисправности, причины и указания по их устранению приведены в Табл. 8.

Табл. 8 Возможные неисправности

Описание последствий отказов и повреждений	Возможные причины	Указания по устранению
Отсутствует свечение индикатора	Обрыв проводов или плохой контакт в клеммах устройств	В случае необходимости затянуть соответствующие клеммные винты. Устранить обрыв кабеля.

10 Хранение, транспортирование и утилизация

В помещениях для хранения устройств не должно быть повышенного содержания пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69 при температуре от -40°C до $+55^{\circ}\text{C}$ и при максимальной относительной влажности 95% при $+35^{\circ}\text{C}$.

Транспортирование упакованных устройств может производиться в любых крытых транспортных средствах. При транспортировании, перегрузке устройства должны оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям 4 ГОСТ 15150-69 при температуре от -50°C до $+55^{\circ}\text{C}$ и при максимальной относительной влажности 95% при $+35^{\circ}\text{C}$.

После транспортирования устройств при отрицательной температуре перед включением они должны быть выдержаны в нормальных условиях в течение не менее 4 ч.

Устройство не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы и специальных мероприятий по утилизации не требуется. Устройство не содержит драгоценных металлов и сплавов, подлежащих учету при утилизации.

11 Гарантии изготовителя и сведения об изготовителе

Изготовитель гарантирует соответствие устройств требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Срок гарантии указан в паспорте.

ООО «ВИКИНГ», 105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б

тел.: (495) 542-41-70, факс: (495) 542-41-80

Е-mail: общие вопросы - info@sigma-is.ru;

коммерческий отдел - sale@sigma-is.ru;

техническая поддержка - support@sigma-is.ru.

ремонт оборудования – remont@sigma-is.ru.

<http://www.sigma-is.ru>

12 Сведения о рекламациях

При отказе устройств в работе и обнаружении неисправностей должен быть составлен рекламационный акт о выявленных дефектах и неисправностях.

Устройство вместе с паспортом и рекламационным актом возвращается предприятию-изготовителю для ремонта или замены.

Внимание. Механические повреждения корпусов и плат составных частей устройства приводят к нарушению гарантийных обязательств.

Примечание. Выход устройства из строя в результате несоблюдения правил монтажа, технического обслуживания и эксплуатации не является основанием для рекламации и бесплатного ремонта.

Внимание! Претензии без паспорта устройства и рекламационного акта предприятие-изготовитель не принимает.

13 Приложение. Длина кабелей ШС

В данном приложении приведены максимальные длины кабелей ШС в зависимости от режима использования. В качестве используемого кабеля рассмотрен кабель марки КПСнг(А)-FRLS и КШСнг(А)-FRLS – см. Табл. 9 Длина кабеля ШС 1,2,4,5 при медленном измерении, Табл. 10 Длина кабеля ШС 1,2,4 при быстром измерении, Табл. 11 Длина кабеля ШС 5 в режиме использования контактора Touch Memory.

Табл. 9 Длина кабеля ШС 1,2,4,5 при медленном измерении

Марка кабеля	Погонное активное сопротивление, Ом/км	Погонная емкость, нф/км	Длина кабеля	
			с удвоением	без удвоения
КПСнг(А)-FRLS Nx2x0,2	192	55	520	520
КПСнг(А)-FRLS Nx2x0,35	192	60	500	520
КПСнг(А)-FRLS Nx2x0,5	192	65	460	520
КПСнг(А)-FRLS Nx2x0,75	192	70	430	520
КПСнг(А)-FRLS Nx2x1,0	192	75	400	520
КПСнг(А)-FRLS Nx2x1,5	192	80	380	520
КПСнг(А)-FRLS Nx2x2,5	192	85	350	520
КШСнг(А)-FRLS Nx2x0,52	192	55	520	520
КШСнг(А)-FRLS Nx2x0,6	192	60	500	520

Табл. 10 Длина кабеля ШС 1,2,4 при быстром измерении

Марка кабеля	Погонное активное сопротивление, Ом/км	Погонная емкость, нф/км	Длина кабеля	
			с удвоением	без удвоения
КПСнг(А)-FRLS Nx2x0,2	192	55	90	360
КПСнг(А)-FRLS Nx2x0,35	192	60	80	330

КПСНГ(А)-FRLS Nx2x0,5	192	65	80	310
КПСНГ(А)-FRLS Nx2x0,75	192	70	70	290
КПСНГ(А)-FRLS Nx2x1,0	192	75	70	270
КПСНГ(А)-FRLS Nx2x1,5	192	80	60	250
КПСНГ(А)-FRLS Nx2x2,5	192	85	60	240
КШСНГ(А)-FRLS Nx2x0,52	192	55	90	360
КШСНГ(А)-FRLS Nx2x0,6	192	60	80	330

Табл. 11 Длина кабеля ШС 5 в режиме использования контактора Touch Memory

Марка кабеля	Погонное активное сопротивление, Ом/км	Погонная емкость, нф/км	Длина кабеля
КПСНГ(А)-FRLS Nx2x0,2	192	55	9
КПСНГ(А)-FRLS Nx2x0,35	192	60	8
КПСНГ(А)-FRLS Nx2x0,5	192	65	8
КПСНГ(А)-FRLS Nx2x0,75	192	70	7
КПСНГ(А)-FRLS Nx2x1,0	192	75	7
КПСНГ(А)-FRLS Nx2x1,5	192	80	6
КПСНГ(А)-FRLS Nx2x2,5	192	85	6
КШСНГ(А)-FRLS Nx2x0,52	192	55	9
КШСНГ(А)-FRLS Nx2x0,6	192	60	8

14 Приложение. Цветовая маркировка резисторов из комплекта поставки

Резисторы могут иметь цифробуквенное обозначение номинала или цветовую маркировку (для справки ниже приведена маркировка для резисторов ряда E24 точности $\pm 1\%$, $\pm 5\%$). На резисторе нанесены 4-е полосы, включая: 1 – цифра; 2 – цифра; 3 – множитель; 4 – точность. Три кольца следуют подряд, четвертое кольцо – на удалении. Четвертое кольцо – коричневое ($\pm 1\%$), золотое ($\pm 5\%$). Ниже приведены возможные номиналы резисторов из комплекта поставки.

Номинал	Цветные кольца, начиная от ближнего к кольцам края
470 Ом	желтый, фиолетовый, коричневый, коричневый или золотой
510 Ом	зеленый, коричневый, коричневый, коричневый или золотой
560 Ом	зеленый, синий, коричневый, коричневый или золотой
620 Ом	синий, красный, коричневый, коричневый или золотой
4,3 кОм	желтый, оранжевый, красный, коричневый или золотой
4,7 кОм	желтый, фиолетовый, красный, коричневый или золотой
5,1 кОм	зеленый, коричневый, красный, коричневый или золотой
5,6 кОм	зеленый, синий, красный, коричневый или золотой
6,2 кОм	синий, красный, красный, коричневый или золотой
6,8 кОм	синий, серый, красный, коричневый или золотой
7,5 кОм	фиолетовый, зеленый, красный, коричневый или золотой
8,2 кОм	серый, красный, красный, коричневый или золотой
9,1 кОм	белый, коричневый, красный, коричневый или золотой
10,0 кОм	коричневый, черный, оранжевый, коричневый или золотой
12 кОм	коричневый, красный, оранжевый, коричневый или золотой

15 Редакции документов

Редакция	Дата	Описание
4	15.11.2018	
5	27.03.2019	Добавлено подключение считывателя с интерфейсом типа Touch Memory (к ШС 5) – см Рис. 1, Рис. 5.

