

ОКПД2 26.30.50

**СИГМА**

**ИНДИГИРКА**

**КОНЦЕНТРАТОР ОБЪЕКТОВЫЙ  
ИД-ШОС-49-4Т**

**ПАСПОРТ**

**НЛВТ.425668.022-127 ПС**

**Москва**

**2021**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение .....	3
2. Основные сведения об изделии .....	3
3. Свидетельство о приемке .....	3
4. Свидетельство об упаковывании .....	3
5. Основные технические данные .....	4
6. Комплектность .....	5
7. Конструкция, монтаж, подключение.....	5
8. Условия хранения и транспортировки.....	9
9. Гарантии предприятия изготовителя .....	9

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

Концентратор объектовый ИД-ШОС-49-4Т НЛВТ.425668.022-127 (далее концентратор) предназначен для построения комплексных систем безопасности промышленных и специальных объектов с организацией централизованной или автономной охраны.

Концентратор изготовлен на базе оборудования ППКОПУ 01059-1000-3 “Р-08” и является компонентом интегрированной системы безопасности ИНДИГИРКА.

## 2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Концентратор объектовый ИД-ШОС-49-4Т НЛВТ.425668.022-127

Версия 1

Серийный номер: [1234]

Предприятие-изготовитель: ГК СИГМА

Адрес: Россия, 105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б

тел.: +7 (495) 542-41-70, факс: +7 (495) 542-41-80

E-mail: общие вопросы - [info@sigma-is.ru](mailto:info@sigma-is.ru);

отдел продаж - [sale@sigma-is.ru](mailto:sale@sigma-is.ru);

техническая поддержка - [support@sigma-is.ru](mailto:support@sigma-is.ru);

ремонт оборудования – [remont@sigma-is.ru](mailto:remont@sigma-is.ru)

<http://www.sigma-is.ru>

## 3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Концентратор объектовый ИД-ШОС-49-4Т серийный номер [1234] соответствует техническим условиям НЛВТ.425513.111 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления:

Начальник ОТК

(личная подпись)

(Фамилия И.О.)

## 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Концентратор объектовый ИД-ШОС-49-4Т серийный номер [1234] упакован в соответствии с НЛВТ.425513.111 ТУ.

Дата упаковки:

Упаковку произвел

(личная подпись)

(Фамилия И.О.)

## 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.	Количество гальванически изолированных входов ШС на базе контроллера ИД-ПСФ-03Д	12
2.	Сопротивление проводов ШС, Ом, не более	500
3.	Сопротивление изоляции между проводами одного ШС, кОм, не менее	20
4.	Вход выдает извещение «КЗ» при сопротивлении ШС, Ом	не более 500
5.	Вход выдает извещение «Замкнуто» при сопротивлении ШС, Ом, в пределах	от 600 до 1200
6.	Вход выдает извещение «Разомкнуто» при сопротивлении ШС, Ом, в пределах	от 2000 до 3200
7.	Вход выдает извещение «Обрыв» при сопротивлении ШС, Ом	более 5000
8.	Время реакции на изменение состояния входа, мс, в пределах	50 – 5000
9.	Количество интерфейсов RS-485	2
10.	Автономный модуль пожаротушения	ИД-МПТ-П
11.	Напряжение питания переменного тока, В	220 ± 10%
12.	Мощность, потребляемая от сети переменного тока при максимальной нагрузке, Вт, не более	300
13.	Максимальный ток внешней подключаемой нагрузки, А	5
14.	Емкость встроенных аккумуляторов (по 24В), Ач	17
15.	Максимальный ток заряда аккумуляторов, А	2,5
16.	Габаритные размеры ШxВxГ, мм, не более	400 x 500 x 210
17.	Масса без упаковки, кг, не более	30
18.	Относительная влажность при температуре +25°C, %, не более	80
19.	Диапазон рабочих температур, °C	+5...+40
20.	Концентратор в упаковке выдерживает при транспортировании воздействие следующих климатических факторов:	
	температура окружающей среды;	-50 ... +50°C
	относительная влажность воздуха % при температуре 35°C.	(95±3)
21.	Условия транспортирования концентратора соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.	

Средний срок службы концентратора – не менее 10 лет.

Конструктивное исполнение концентратора обеспечивает степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54.

## 6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примеч.
1.	НЛВТ.425668.022-127	Концентратор объектовый ИД-ШОС-49-4Т	1	
2.	НЛВТ.425668.022-127 ПС	Концентратор объектовый ИД-ШОС-49-4Т. Паспорт	1	

## 7. КОНСТРУКЦИЯ, МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Концентратор конструктивно выполнен в виде настенного металлического шкафа. Оборудование внутри корпуса концентратора размещено на монтажной панели.

Доступ к монтажной панели осуществляется через открывающуюся дверь, расположенную с передней стороны шкафа.


Концентратор оснащается автономным модулем пожаротушения с пластиной ИД-МПТ-П.

По согласованию с заказчиком возможна поставка концентратора в исполнении с электронным замком двери концентратора ИД-МКД. Также замок может быть приобретен и установлен заказчиком самостоятельно.

Кабельный ввод организуется с верхней стороны концентратора.



Рис. 1 Внешний вид концентратора

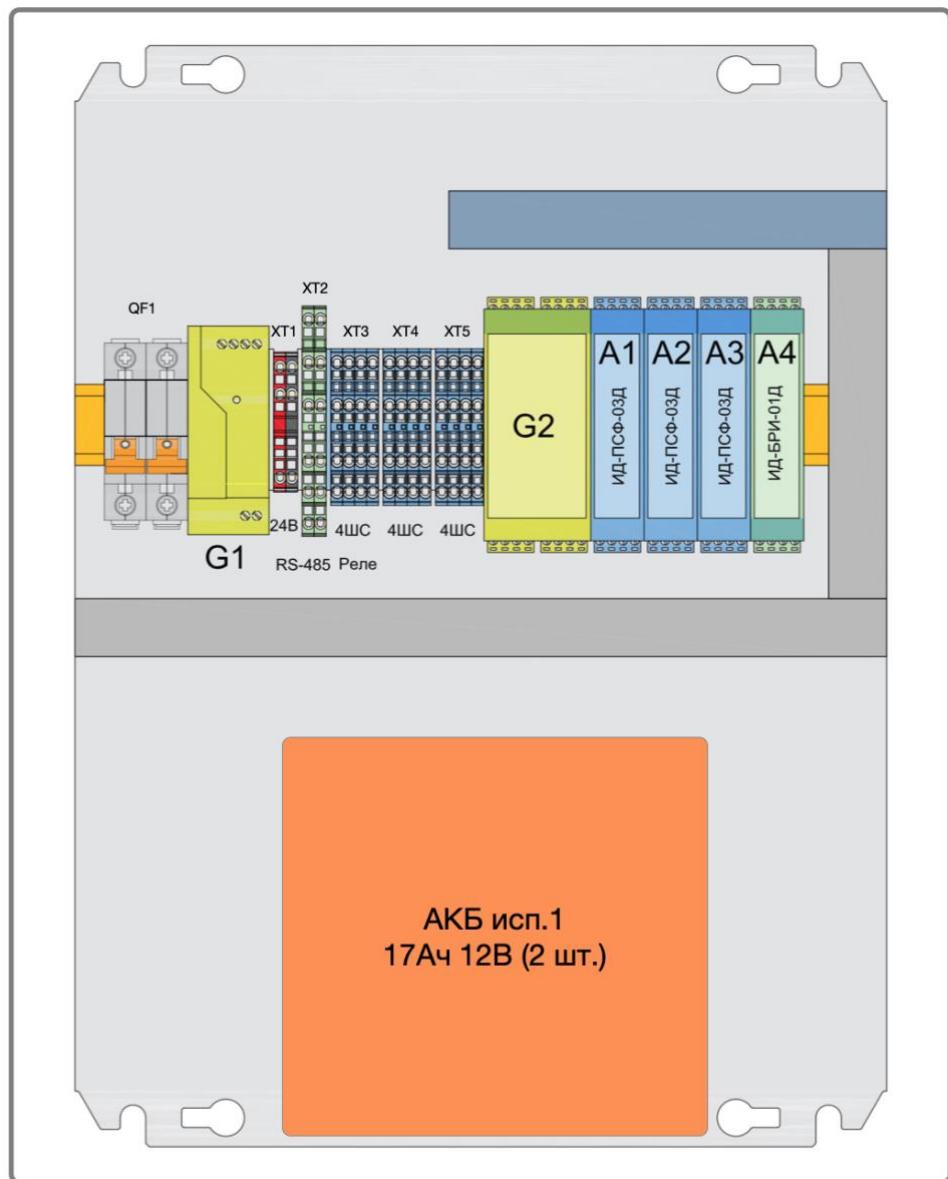

**Рис. 2 Расположение оборудования на монтажной панели**

Провода, подключаемые к клеммам на монтажной панели концентратора, должны иметь сечение в диапазоне 0.08-4 мм<sup>2</sup>.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию концентратора, не ухудшающие его технические характеристики, без предварительного уведомления.

Эксплуатирующая организация имеет право демонтировать или заменять платы и клеммные колодки, входящие в стандартную комплектацию концентратора.

Эксплуатирующая организация имеет право вносить изменения в конструкцию концентратора. Все изменения в конструкцию концентратора должны быть согласованы с производителем.

**Табл. 1 Назначение клемм подключения на монтажной панели**

<b>Обозначение</b>	<b>Описание</b>	<b>Примечание</b>
<b>QF1</b>	<b>Вход 220 В</b>	Автомат 6А
L	Фаза	
N	Нейтраль	
<b>ХТ1</b>	<b>Выход питания 24В для подключения внешней нагрузки</b>	
<b>ХТ2</b>	<b>Подключение линии связи RS-485 через ИД-БРИ-01Д</b>	
1.	Линия связи 1 RS-485 A1	
2.	Линия связи 1 RS-485 B1	
3.	Линия связи 1 RS-485 GND1	
4.	Линия связи 2 RS-485 A2	
5.	Линия связи 2 RS-485 B2	
6.	Линия связи 2 RS-485 GND2	
<b>ХТ3</b>	<b>A1 Подключение входов ИД-ПСФ-03Д</b>	
1.	ШС 1 +	
2.	ШС 1 -	
3.	ШС 2 +	
4.	ШС 2 -	
5.	ШС 3 +	
6.	ШС 3 -	
7.	ШС 4 +	
8.	ШС 4 -	
<b>ХТ4</b>	<b>A2 Подключение входов ИД-ПСФ-03Д</b>	
1.	ШС 1 +	

<b>Обозначение</b>	<b>Описание</b>	<b>Примечание</b>
2.	ШС 1 –	
3.	ШС 2 +	
4.	ШС 2 –	
5.	ШС 3 +	
6.	ШС 3 –	
7.	ШС 4 +	
8.	ШС 4 –	
<b>ХТ5</b>	<b>А3 Подключение входов ИД-ПСФ-03Д</b>	
1.	ШС 1 +	
2.	ШС 1 –	
3.	ШС 2 +	
4.	ШС 2 –	
5.	ШС 3 +	
6.	ШС 3 –	
7.	ШС 4 +	
8.	ШС 4 –	

## **8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Изделия должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя по условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.

## **9. ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

Изготовитель (Поставщик) гарантирует работоспособность изделия при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок хранения - 12 мес. со дня приемки представителем заказчика.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки изделия.

Общий гарантийный срок - 36 мес. со дня со дня отгрузки изделия заказчику.

Гарантии на входящие в комплект технические средства (покупные изделия) определяются формуллярами (паспортами) на них. Восстановление этих средств после окончания гарантийного периода на них осуществляется поставщиком изделия по договорам с заказчиком в соответствии с фактическими затратами.