

ППКОП Р-020 в сети ИСБ «Рубеж», вариант применения (охранная сигнализация)

РП 9, Редакция 1
24.12.2007

Назначение

При построении системы безопасности территориально распределенного объекта, либо при модернизации (наращивании) существующей на базе прибора ППКОПУ «Рубеж-08» может возникнуть необходимость оборудовать отдельные этажи (помещения) здания или отдельно стоящее здание охранной сигнализацией с возможностью постановки (снятия) на охрану сотрудниками непосредственно с данных участков объекта.


Используемое оборудование

Название	Дополнительная информация
ППКОП «Р-020»	По количеству, выделенных участков объекта, но не более 4.
Терминалы управления	ПУО-02 или УСК-02С или УСК-02КС или СК-01 и УСК (ключ ТМ), в зависимости от принятой тактики охраны.
БИС-01	При необходимости визуального контроля за состоянием отдельных помещений
ППКОПУ «Рубеж-08»	Центральный пост охраны (исп. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Описание

На выделенных участках объекта не предусматриваются дополнительные посты охраны и доступа к приборам ППКОП «Р-020» нет.

В зависимости от принятой тактики охраны постановка/снятие помещений с охраны производится сотрудниками данных участков объекта самостоятельно с регистрацией всех событий на центральном посту охраны.

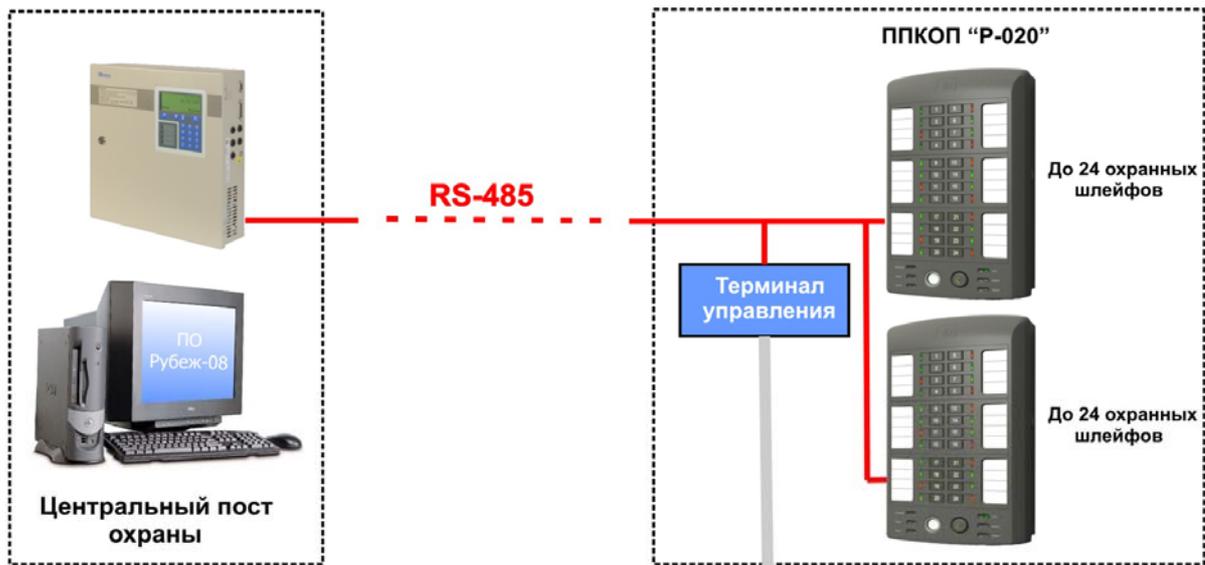

Варианты построения терминалов управления

